

SENYALITZACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS - EVACUACIÓ

LLEGGENDA PCI

Extintor

Boca d'incendis

Polisador

Espai adaptat

Recorregut evacuació

Sortida

Sortida emergència

Quadre general de distribució.  
(SI P>50 kW Local risc baix)

Emergència.

Sirena alarma.

Sirena alarma exterior.

Pulsador alarma incendis.

Pulsador serveis adaptats.

Detector de fums (PF-48).

Central senyalització detectors (PF-50).

Control alarma serveis adaptats.

Extintor (PF-38 pols seca polivalent 21A-113B).

Extintor (PF-38 CO<sub>2</sub> 89B).

Boca incendis equipada (PF-43 (B.I.E. 25 mm.)).

Recorregut evacuació.

Sortida planta.

Sortida edifici.

Pasamà.


Pared EI-120

Porta Existent


RF-60

CALDRÀ SENYALITZAR LES INSTAL·LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, LES VIES D'EVACUACIÓ.

LES SENYALS COMPLIRAN AMB L'APARTAT 2 DEL CTE DB-SI 4 MIDES MÍNIMES 210x210 mm

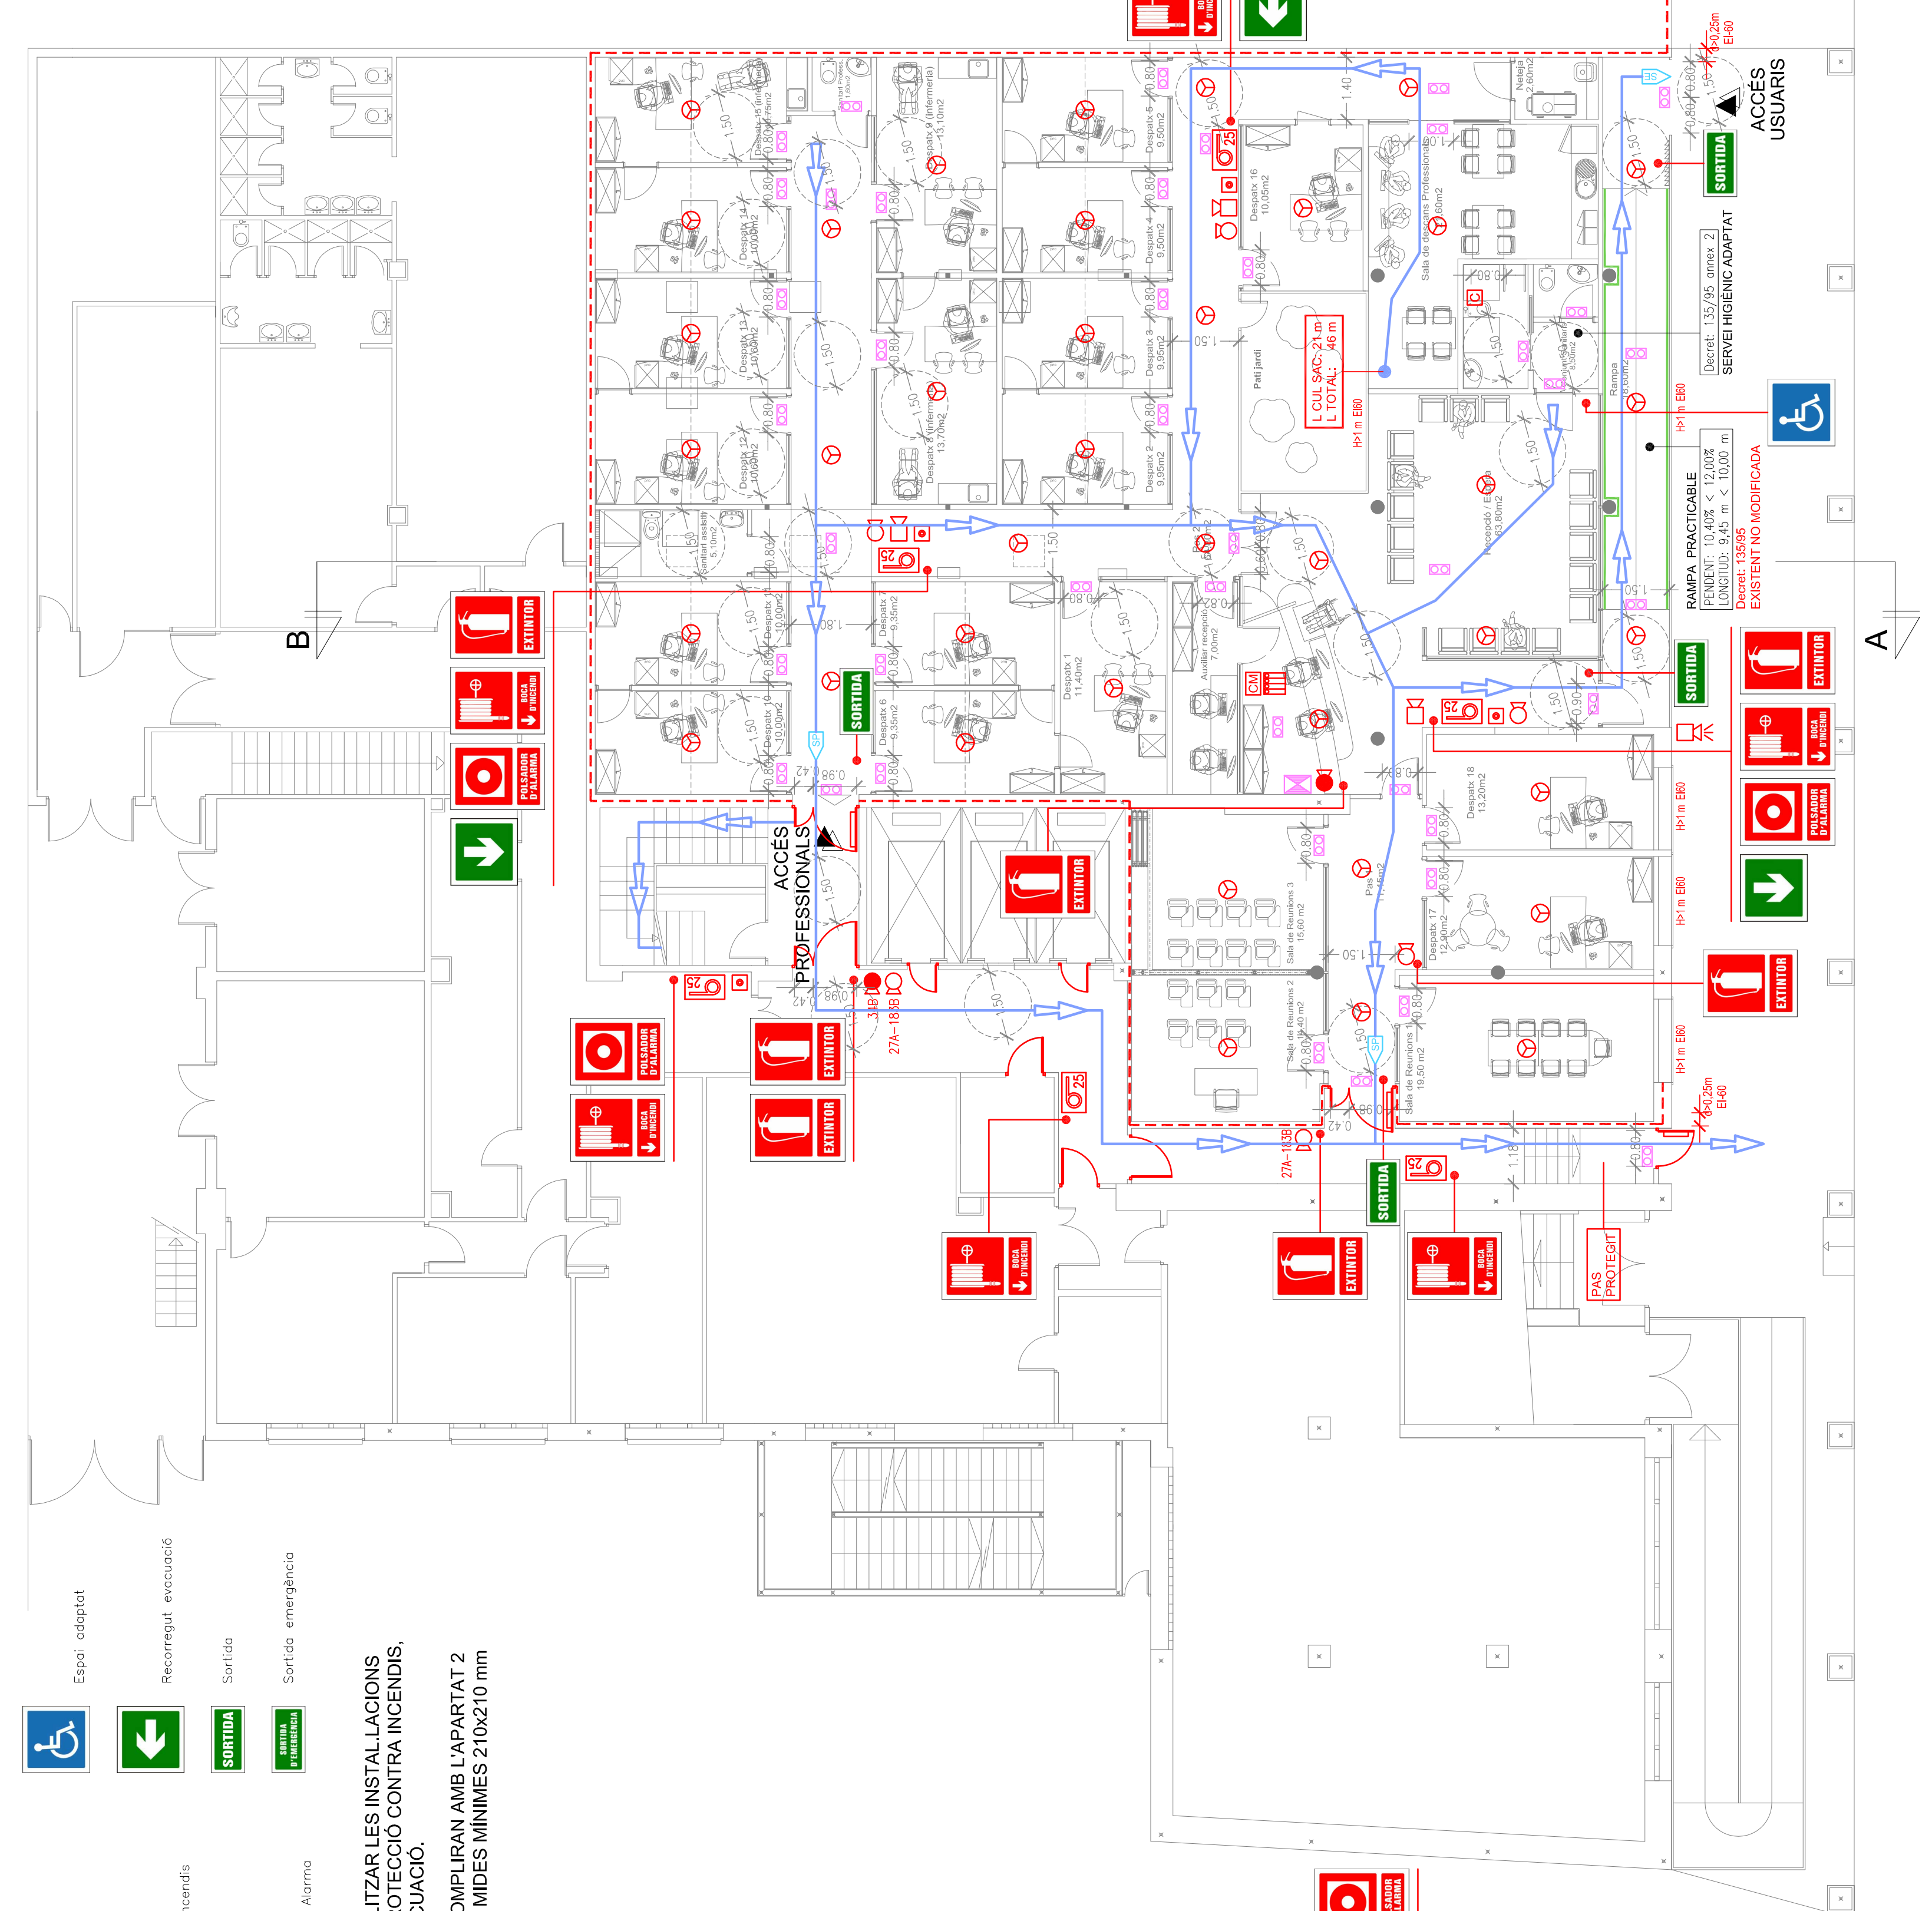

PLANTA BAIXA - ESTAT FUTUR

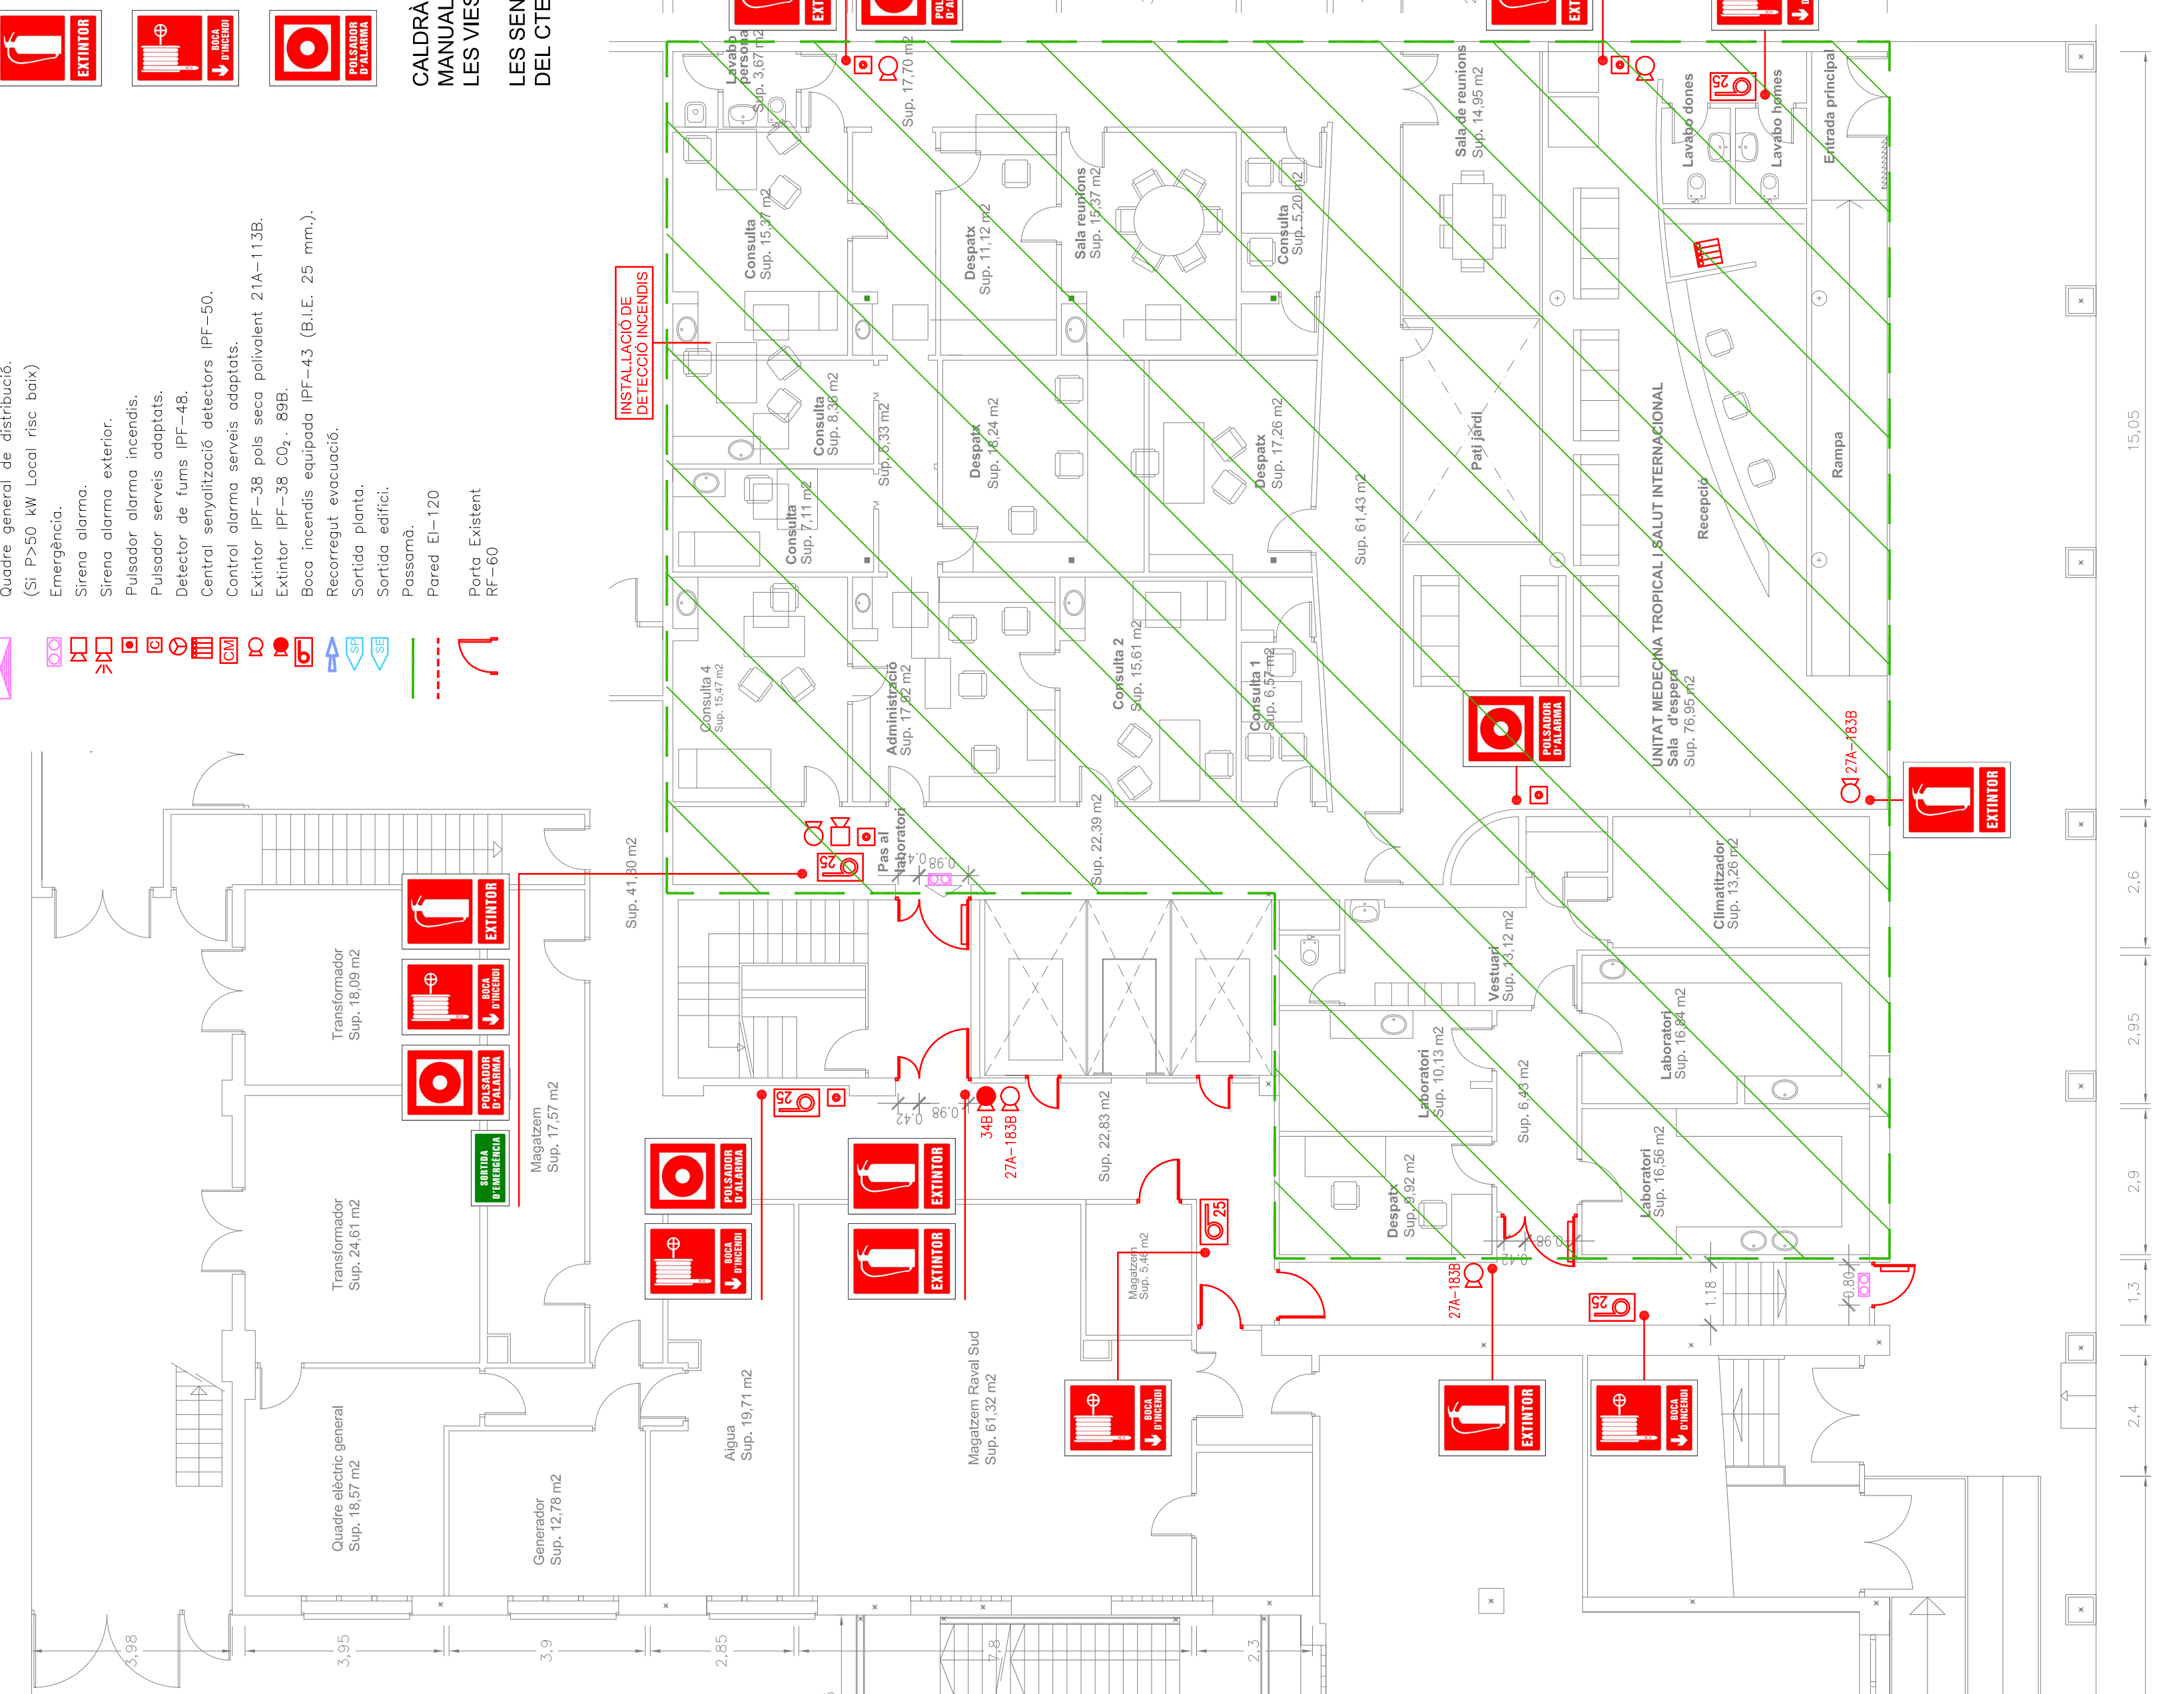

PLANTA BAIXA - ESTAT ACTUAL